

## 經濟部標準檢驗局 函

地址：100026臺北市中正區濟南路1段4號

聯絡人：張晏維

聯絡電話：(02)23431700#2263

電子信箱：yw.chang@bsmi.gov.tw

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國114年7月1日

發文字號：經標標準字第11420010921號

速別：普通件


密等及解密條件或保密期限：

附件：公告(含目錄及勘誤表) (313150000G114200109202-1.pdf)

主旨：檢送本局114年7月1日經標標準字第11420010920號公告，  
勘誤CNS 3895「可撓性聚氯乙烯止水帶」等2種國家標準  
(如目錄及勘誤表)，請查照。

正本：行政院公共工程委員會、交通部公路局、交通部公路局工程材料技術所、交通部高速公路局、交通部鐵道局、內政部建築研究所、內政部國土管理署、經濟部產業發展署、財團法人塑膠工業技術發展中心、財團法人台灣建築中心、財團法人臺灣營建研究院、財團法人全國認證基金會、社團法人臺灣省土木技師公會、中華民國塑膠製品商業同業公會全國聯合會、中華民國土木技師公會全國聯合會、中華民國全國建築師公會、臺灣區綜合營造業同業公會、光達化工有限公司、南亞塑膠工業股份有限公司嘉義廠、新澧企業股份有限公司(馬稠後一廠)、台灣檢驗科技股份有限公司、標準檢驗科技股份有限公司、美商通用檢驗科技股份有限公司、國家圖書館、中華電信股份有限公司企業客戶分公司CNS櫃台(標準組代轉)、中華電信股份有限公司企業客戶分公司、經濟部標準檢驗局標準組、經濟部標準檢驗局檢驗技術組

副本：



檔 號：


保存年限：

## 經濟部標準檢驗局 公告

發文日期：中華民國114年7月1日

發文字號：經標標準字第11420010920號

附件：目錄及勘誤表

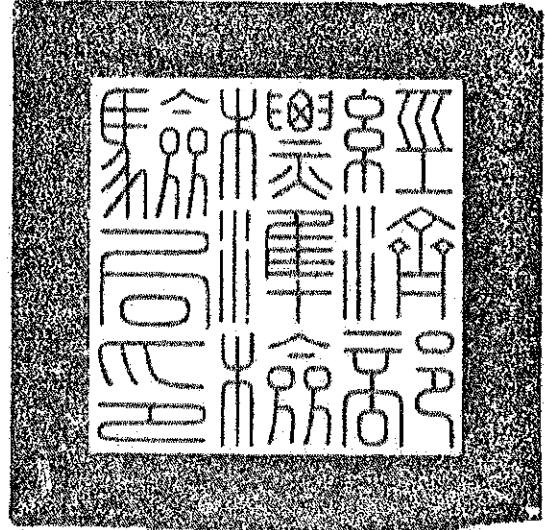

主旨：勘誤CNS 3895「可撓性聚氯乙烯止水帶」等2種國家標準。

依據：國家標準制定辦法第15條。

公告事項：勘誤國家標準共2種（如目錄及勘誤表）。

局長 陳怡鈴

裝

訂

線

經濟部標準檢驗局  
勘誤國家標準目錄

| 標準總號  | 類號    | 標準名稱       | 頁數 |
|-------|-------|------------|----|
| 3895  | K3031 | 可撓性聚氯乙烯止水帶 | 1  |
| 14497 | A2276 | 改質瀝青防水氈    | 2  |

可撓性聚氯乙炔止水帶

勘誤表(1)      勘誤日期：114 年 7 月 1 日

| 頁次 | 位置  | 原文 |                | 更正 |                |
|----|-----|----|----------------|----|----------------|
| 7  | 3.2 |    |                |    |                |
|    |     | 項目 | 要求             | 項目 | 要求             |
|    |     | 比重 | 1.40 <u>以上</u> | 比重 | 1.40 <u>以下</u> |

# 改質瀝青防水氈

勘誤表(1) 勘誤日期：114 年 7 月 1 日

| 頁次 | 位置        | 原文                                                                                                                                                                                            | 更正                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 5(3)      | 不得有異常黏結在一起之現象，表層無局部破壞， <u>與補強材積層之材料間</u> 無剝離現象。                                                                                                                                               | 不得有異常黏結在一起之現象，表層無局部破壞， <u>補強材與積層材料之間</u> 無剝離現象。                                                                                                                                                |
| 3  | 5(6)      | 在只有 1 處切斷之情況下，其 1 段之長度須在 <u>2.0m</u> 以上。                                                                                                                                                      | 在只有 1 處切斷之情況下，其 1 段之長度須在 <u>3.0 m</u> 以上。                                                                                                                                                      |
| 4  | 6.1(2)(b) | 試片之形狀及取樣方法依圖一所示，將防水氈平面攤開在 6.1(1)之標準狀態下放置 <u>2</u> 小時以上後，從厚度測定用試片之鄰接部位開始取樣，惟從 1 卷之任一端部算起 100 cm 以內部位，不得採用為試片。若防水氈之寬度未及 35 cm 時，應在同一條件下再製造 35 cm 以上寬度之防水氈另行取樣。若有追加試片之情況時，可自原取樣之鄰近部位及厚度測定用試片中取樣。 | 試片之形狀及取樣方法依圖一所示，將防水氈平面攤開在 6.1(1)之標準狀態下放置 <u>24</u> 小時以上後，從厚度測定用試片之鄰接部位開始取樣，惟從 1 卷之任一端部算起 100 cm 以內部位，不得採用為試片。若防水氈之寬度未及 35 cm 時，應在同一條件下再製造 35 cm 以上寬度之防水氈另行取樣。若有追加試片之情況時，可自原取樣之鄰近部位及厚度測定用試片中取樣。 |
| 4  | 表 7       | 試片之尺度 <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                          | 試片之尺度 <sup>(5)</sup> (mm)                                                                                                                                                                      |
| 6  | 圖 2       |                                                                                                                                                                                               | <p>單位：cm</p>                                                                                                                                                                                   |
| 7  | 6.5.3(5)  | 式內 $T_E$ ：抗張積(N%/cm){kgf/cm}                                                                                                                                                                  | 式內 $T_E$ ：抗張積(N%/cm){kgf·%/cm}                                                                                                                                                                 |

(共 2 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

|    |     |              |              |
|----|-----|--------------|--------------|
| 9  | 圖 5 | <p>單位：mm</p> | <p>單位：mm</p> |
| 12 | 圖 8 | <p>單位：mm</p> | <p>單位：mm</p> |